


## NORD Power Genius PRO

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


### NORD EcoMaster 1P / EcoMaster 3P

#### Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM**) konektorem RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

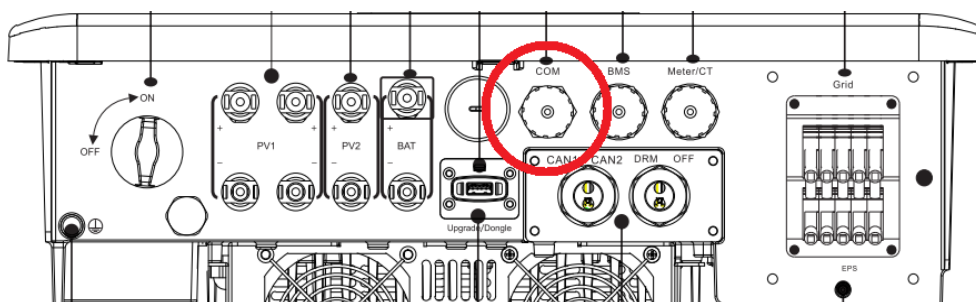

2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

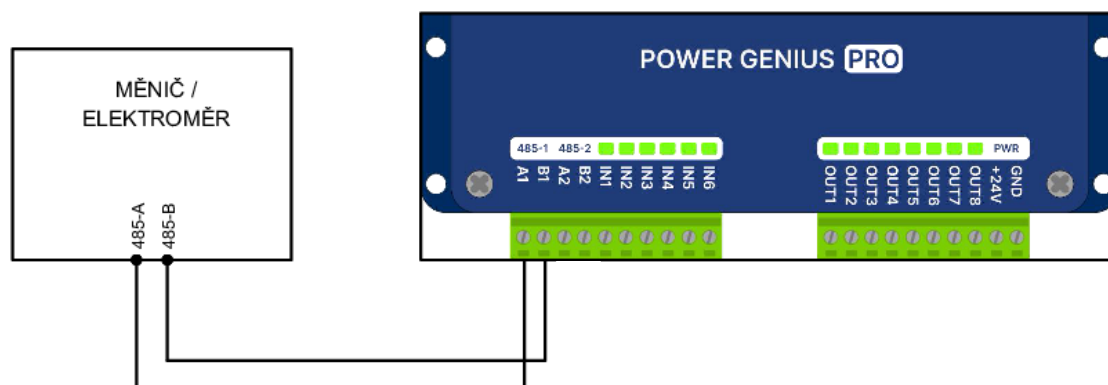

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **NORD EcoMaster**:  
*“Setting -> Advanced Setting -> Modbus” -> viz. obrázek*

### Modbus

CommFunSelect

COM485

Baud Rate

19200

COM485 Address

1

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius PRO.